


CETC
中国电科



依爱消防
EI FIRE

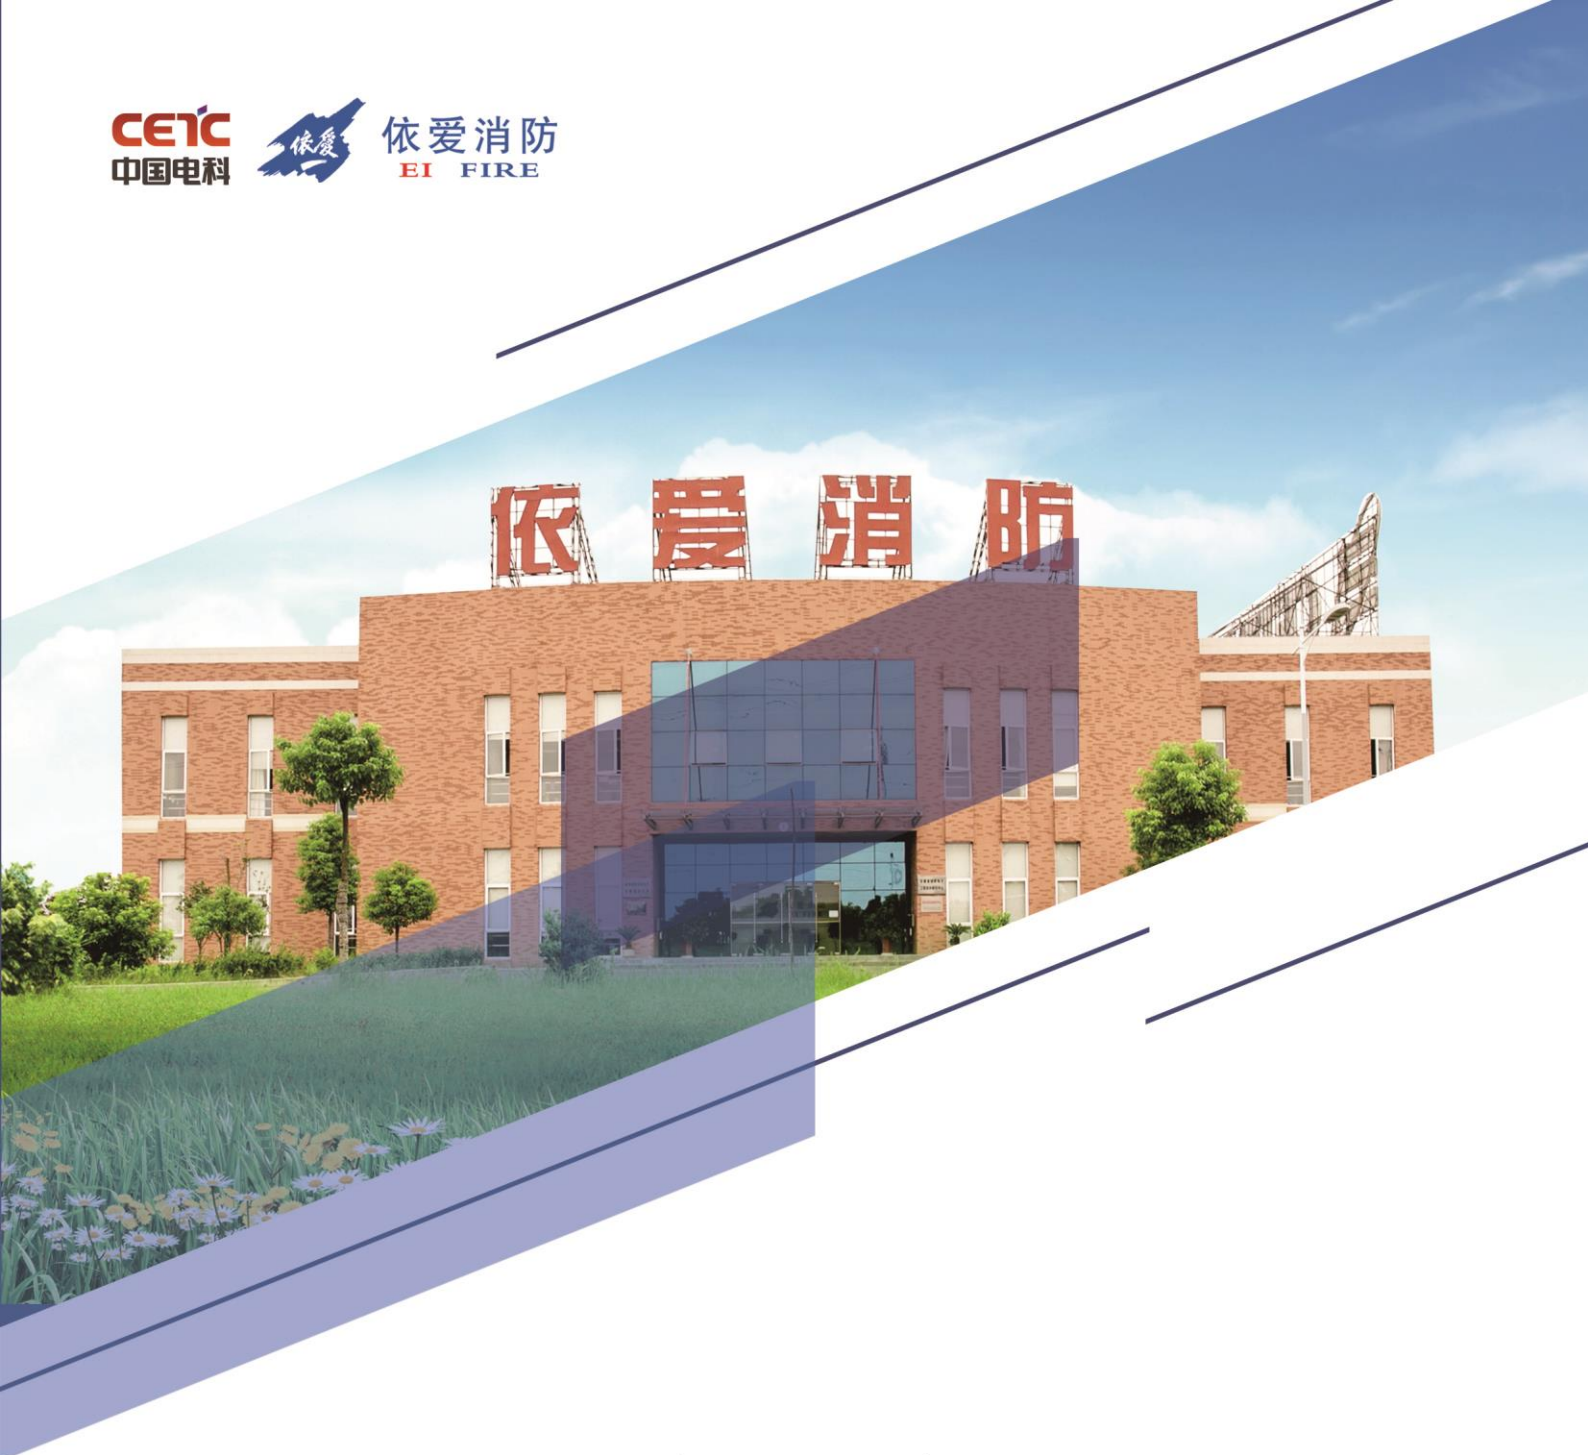

气体灭火装置

3 C 及 检 验 报 告

蚌埠依爱消防电子有限责任公司





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081812000035

认证委托人: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司

地 址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房)

生 产 者: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司(H000091)

地 址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房)

生产企业: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司

地 址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房)

产品名称: 柜式七氟丙烷气体灭火装置

认证单元: GQQ70/2.5EI

内含: GQQ70/2.5EI(主型)

GQQ90/2.5EI

GQQ120/2.5EI

GQQ150/2.5EI

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2014

产品认证实施细则: CCCF-MHSB-04

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后监督

产 品 标 准: GB16670-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-03: 2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-MHSB-04 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2017-03-07

发(换)证日期: 2017年12月28日 有效期至: 2022年03月06日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0123288



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件:

证书编号: 2017081812000035

产品名称: 柜式七氟丙烷气体灭火装置

认证单元: GQQ70/2.5EI

内含: GQQ70/2.5EI (主
型), GQQ90/2.5EI, GQQ120/2.5EI, GQQ150/2.5EI

序号	部件产品名称	部件规格型号	备注
1	灭火剂瓶组	QMP70/2.5EI, QMP90/2.5EI, QMP120/2.5EI, QMP150/2.5EI	
2	喷嘴	QPT42/32EI, QPT50/40EI, QPT63 / 50EI 喷嘴	
3	驱动装置	QDQ90N-EI	
4	信号反馈装置	QXF0.2/4.2EI, QXF0.2 / 4.2EI	

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0123289



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081812000167

认证委托人: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司

地 址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房)

生 产 者: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司(H000091)

地 址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房)

生产企业: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司

地 址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房)

产 品 名 称: 柜式七氟丙烷气体灭火装置

认 证 单 元: GQQ40/2.5EI56

内含: GQQ40/2.5EI56(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2014

产品认证实施细则: CCCF-MHSB-04

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后监督

产 品 标 准: GB16670-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-03: 2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-MHSB-04 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2017-12-28

发(换)证日期: 2017年12月28日 有效期至: 2022年12月27日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持


本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)

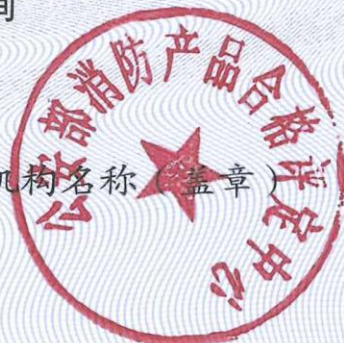

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0123286



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件:

证书编号: 2017081812000167

产品名称: 柜式七氟丙烷气体灭火装置

认证单元: GQQ40/2.5EI56

内含: GQQ40/2.5EI56(主型),

序号	部件产品名称	部件规格型号	备注
1	灭火剂瓶组	QMP40/2.5EI56	
2	喷嘴	QPT42 / 32EI 喷嘴	
3	驱动装置	QDQ90N-EI	
4	信号反馈装置	QXF0.2 / 4.2EI	

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0123287



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201610628

认 证 委 托 人	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产 品 型 号 名 称	GQQ70/2.5EI、GQQ90/2.5EI、 GQQ120/2.5EI/柜式七氟丙烷气体灭火装置
检 验 类 别	型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201610628

共 23 页 第 1 页

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置	型号规格	GQQ70/2.5EI、GQQ90/2.5EI、GQQ120/2.5EI
认证委托人	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	检验类别	型式试验
生产者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产日期	2016年7月
生产企业	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	抽样者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
抽样基数	各1套	抽样地点	成品库
样品数量	各1套	抽样日期	2016-08-05
样品状态	完好	受理日期	2016-08-12
检验依据	GB16670-2006；CNCA-C18-03：2014；CCCF-MHSB-04		
检验项目	全项		
检验结论	经按GB16670-2006《柜式气体灭火装置》；CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》；CCCF-MHSB-04《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》检验，合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2016年12月25日 检验业务专用章		
备注	GQQ70/2.5EI为主型		

批准：

刘小华

审核：

刘备斌

编制：

盛彦峰

检 验 报 告

No. Gn201610628

共 23 页 第 9 页

认证委托人	蚌埠依爱消防电子有限责任公司		
通信地址	安徽省蚌埠市高新区迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）		
联系电话	0552-4084045	传真	0552-4082917

产品照片:



GQQ70/2.5EI



GQQ70/2.5EI



GQQ90/2.5EI



GQQ90/2.5EI



GQQ120/2.5EI



GQQ120/2.5EI

柜式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂瓶组、电磁型驱动装置、信号反馈装置和喷嘴组成。



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201704566

认 证 委 托 人 蚌埠依爱消防电子有限责任公司

产 品 型 号 名 称 GQQ40/2.5EI56/柜式七氟丙烷气体灭火装置

检 验 类 别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201704566

共 17 页 第 1 页

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置	型号规格	GQQ40/2.5EI56
认证委托人	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	检验类别	型式试验
生产者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产日期	2017年4月
生产企业	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	抽样者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
抽样基数	1套	抽样地点	成品库
样品数量	1套	抽样日期	2017-05-01
样品状态	完好	受理日期	2017-05-05
检验依据	GB16670-2006; CNCA-C18-03: 2014; CCCF-MHSB-04		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB16670-2006《柜式气体灭火装置》；CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》；CCCF-MHSB-04《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》检验，合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2017年5月5日 检验业务专用章		
备注	本栏空白		

批准：

刘永华

审核：

刘永斌

编制：

盛彦峰

检 验 报 告

No. Gn201704566

共 17 页 第 9 页

认证委托人	蚌埠依爱消防电子有限责任公司		
通信地址	安徽省蚌埠市高新区迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）		
联系电话	0552-4084045	传真	0552-4082917

产品照片：



柜式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂瓶组、电磁型驱动装置、信号反馈装置和喷嘴组成。



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201704565

认 证 委 托 人	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产 品 型 号 名 称	GQQ150/2.5EI/柜式七氟丙烷气体灭火装置
检 验 类 别	分型试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201704565

共 10 页 第 1 页

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置	型号规格	GQQ150/2.5EI
认证委托人	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	检验类别	分型试验
生产者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产日期	2017年4月
生产企业	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	抽样者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
抽样基数	1套	抽样地点	成品库
样品数量	1套	抽样日期	2017-05-01
样品状态	完好	受理日期	2017-05-05
检验依据	GB16670-2006; CNCA-C18-03: 2014; CCCF-MHSB-04		
检验项目	分型试验项目		
检验结论	经按GB16670-2006《柜式气体灭火装置》；CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》；CCCF-MHSB-04《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》检验，所检项目合格。（以下空白）  （检验业务专用章） 签发日期：2017 年 5 月 5 日 检验业务专用章		
备注	主型见Gn201610628		

批准：

刘叶

审核：

刘备斌

编制：

盛彦峰

检 验 报 告

No. Gn201704565

共 10 页 第 6 页

认证委托人	蚌埠依爱消防电子有限责任公司		
通信地址	安徽省蚌埠市高新区迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）		
联系电话	0552-4084045	传真	0552-4082917

产品照片：



柜式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂瓶组、电磁型驱动装置、信号反馈装置和喷嘴组成。



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

试验报告

No.Gn201704586

送检单位	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置喷嘴
检验类别	委托试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

试 验 报 告

No. Gn201704586

共 4 页 第 1 页

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置喷嘴	型号规格	QPT63/50EI
委托单位	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产单位	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
送检单位	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	样品编号	201704586
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	1只	到样日期	2017-05-18
试验类别	委托试验	样品等级	空白
试验日期	2017-05-18 至 2017-07-27	试验地点	质检中心
检验依据	GB16670-2006		
试验项目	流量特性		
检 验 结 论	经按GB16670-2006《柜式气体灭火装置》进行试验，结果详见汇总。（以下空白）  （检验业务专用章） 签发日期：2017年7月28日		
备 注	本栏空白		

批准：

Handwritten signature

审核：

Handwritten signature

编制：

Handwritten signature

样品图片:



样品编号: 63#